



monte mare Schliersee Vitaltherme

Perfallstraße 4
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 920900
Fax:

schliersee@monte-mare.de
<http://www.monte-mare.de/de/schliersee.html>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



monte mare
Schliersee
Vitaltherme

Parken

Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze werden seitlich angefahren.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Haupteingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 320 cm.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Haupteingang und Kasse



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Haupteingang und
Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Eingang über Treppe (Zentralebene)

Eingang über Treppe (Zentralebene)



Tür zum Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 380 cm.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg zwischen Außentreppe und Eingang (Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Außentreppe zum Eingang Zentralebene



Treppe zum
Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe



Zentralebene: Weg zwischen Eingang über Treppe und Aufzug öffentlicher Bereich sowie Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 29 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Seeeingang

Seeeingang



Tür zum Seeeingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Eingang über Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg zwischen Außentreppe und Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Treppe zwischen Seeebene und Ebene Haupteingang (Kasse)



Treppe zwischen
Seeebene
und Ebene
Haupteingang
(Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug öffentlicher Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich



Aufzug öffentlicher
Bereich

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 120 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 69 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich und Kasse



Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug
öffentlicher Bereich
und Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Seeebene: Weg zwischen Seeeingang und Treppe sowie Aufzug öffentlicher Bereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m


Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Ebene Haupteingang: Kasse/Shop

Kasse

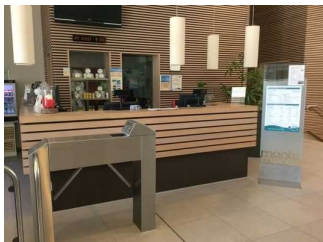

Ebene
Haupteingang:
Kasse

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 118 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 118 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 97 cm breit.

Shop bei Kasse



Shop bei Kasse

BREITE des Raums: 3,2 m

TIEFE des Raums: 3,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 320 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Shop befindet sich hinter dem Drehkreuz/Durchlass.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Kasse und Drehkreuz sowie Durchlass




Ebene
Haupteingang: Weg
zwischen Kasse
und Drehkreuz
sowie Durchlass

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang / Drehkreuz und Aufzug

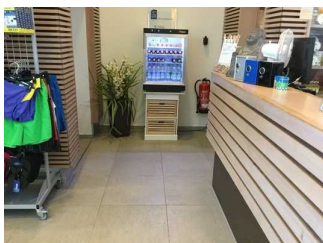

Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Haupteingang: Weg zwischen Durchgang sowie Drehkreuz und Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Durchgang sowie
Drehkreuz und
Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür

Ebene Haupteingang: Drehkreuz zur Vitaltherme



Ebene
Haupteingang:
Drehkreuz zur
Vitaltherme

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Ebene Haupteingang: Durchlass zu Vitaltherme



Ebene
Haupteingang:
Durchlass zu
Vitaltherme

n

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Ebene Vitaltherme: Umkleide, Duschraum, Öffentliches WC

Ebene Vitaltherme: Duschraum/öffentliches WC (zugleich Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Tür zum
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)



Ebene Vitaltherme:
Duschraum/
öffentliches
WC (zugleich
Umkleidekabine)

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 45 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 268 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 54 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 220 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm

Höhe der Duscharmatur: 103 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 70 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Türen sind abschließbar.

Umkleidekabine (zugleich Duschaum/öffentliches WC)



Ebene Vitaltherme:
Tür zur
Umkleidekabine
(zugleich
Duschaum/
öffentliches WC)



Ebene Vitaltherme:
Umkleidekabine
(zugleich
Duschaum/
öffentliches WC)

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 270 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Treppe zwischen Haupteingang und Vitaltherme

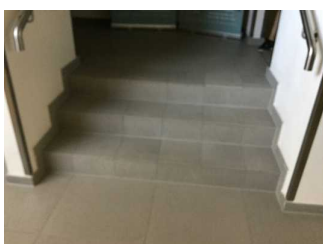

Treppe
zwischen Ebene
Haupteingang und
Ebene Vitaltherme

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme



Aufzug Vitaltherme

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 118 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Treppe und Umkleide sowie Duschaum/ öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Treppe und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Aufzug und Umkleide sowie Duschaum/ öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Aufzug und
Umkleide sowie
Duschaum/
öffentlichem WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Ausgangstür zwischen Umkleidekabine / Dusche / öffentliches WC und Vitaltherme



Ebene Vitaltherme:
Ausgangstür
zwischen
Umkleidekabine
sowie Dusche/
öffentliches WC und
Vitaltherme

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Ebene Vitaltherme: Schwimmbecken innen

25-Meter-Schwimmbecken mit Massage- und Sprudelliegen (30 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
25-Meter-
Schwimmbecken
mit Massage- und
Sprudelliegen (30
Grad C)



Ebene Vitaltherme:
25-Meter-
Schwimmbecken
mit Massage- und
Sprudelliegen (30
Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Kinderlandschaft

Kinderlandschaft mit interaktiven Wasserspielgeräten (34 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Kinderlandschaft
mit interaktiven
Wasserspielgeräten
(34 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Kinderlandschaft
mit interaktiven
Wasserspielgeräten
(34 Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Hebelifter

Weg zwischen Umkleide, Duschaum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Sole-Außenbecken

Sole-Außenbecken mit Sprudelgrotte (32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Sole-Außenbecken
mit Sprudelgrotte
(32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Sole-Außenbecken
mit Sprudelgrotte
(32 Grad C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschaum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschaum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Tür zum Sole-Außenbecken mit Sprudelgrotte (32 Grad C)



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Tür zum Sole-
Außenbecken mit
Sprudelgrotte (32
Grad C)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Tür zum Solebecken und Solebecken



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen Tür
zum Solebecken
und Solebecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Tür zum Sole-Außenbecken



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Sole-
Außenbecken mit
Sprudelgrotte (32
Grad C)

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Öffnungszeiten immer offen.

Ebene Vitaltherme: Whirlpool (35° C)

Whirlpool



Ebene Vitaltherme:
Whirlpool (35° C)



Ebene Vitaltherme:
Whirlpool (35° C)

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Einstieg erfolgt über eine steile Treppe

Treppe zum Whirlpool



Ebene Vitaltherme:
Treppe zum
Whirlpool

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfpad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 9 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken



Weg zwischen
Umkleide,
Duschraum,
Öffentlichem
WC und
Schwimmbecken
sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfbad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Textil-Dampfbad

Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Textil-
Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Textil-Dampfbad

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 67 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 9 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken



Weg zwischen Umkleide, Duschraum, Öffentlichem WC und Schwimmbecken sowie Kinderbecken

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Whirlpool sowie Textil-Dampfbad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfpad



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Whirlpool sowie
Textil-Dampfpad

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Schwimmbad-Restaurant

Speiseraum

Schwimmbad-Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Tür zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Restaurant

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm


Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Tür zur Terrasse

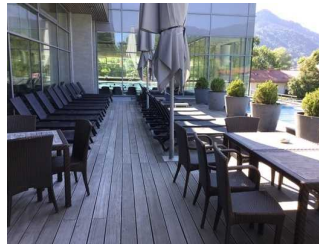

Ebene Vitaltherme:
Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Terrasse

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 210 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 4,5 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfpad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfpad
sowie zum
Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Rampe zum
Whirlpool, Textil-
Dampfpad
sowie zum
Gastronomiebereich

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 9 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

Flur/Weg/Gang innen

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Schwimmbecken und Rampe zum Whirlpool, Textil-Dampfbad sowie zum Gastronomiebereich



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Schwimmbecken
und Rampe
zum Whirlpool,
Textil-Dampfbad
sowie zum
Gastronomiebereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Weg zwischen Rampe und Ausgang zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Weg zwischen
Rampe und
Ausgang zum
Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ebene Vitaltherme: Flur zwischen Ausgangstür zum Restaurant und Restaurant sowie Terrasse



Ebene Vitaltherme:
Flur zwischen
Ausgangstür zum
Restaurant und
Restaurant sowie
Terrasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Ausgangstür Flur zum Restaurant



Ebene Vitaltherme:
Ausgangstür zum
Flur zum Restaurant

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch



Hebelifter

Aufzug: Aufzug Vitaltherme

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug öffentlicher Bereich

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.


Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hebelifter im Bad

Formulare ohne Teilbereiche

Treppe zwischen Zentralebene und Ebene Haupteingang (Kasse)

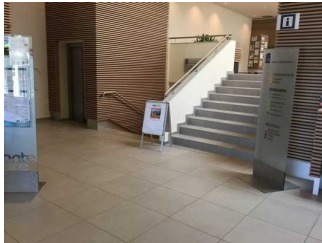

Treppe zwischen
Zentralebene
und Ebene
Haupteingang
(Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.