



Restaurant Charivari

Perfallstraße 4
83727 Schliersee

Tel: +49 8026 920900
Fax:

schliersee@monte-mare.de
[http://www.monte-mare.de/de/
schliersee_charivari_q_a-6426.html](http://www.monte-mare.de/de/schliersee_charivari_q_a-6426.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Restaurant
Charivari

Parken

Parkplatz



Parkplatz



Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Anmerkungen für den Gast: Parkplätze werden seitlich angefahren.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Tür zum
Haupteingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 320 cm.

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Restauranteingang über Treppe

Restauranteingang über Außentreppe zur Zentralebene (1. OG)



Tür zum Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei baugleiche Türen im Abstand von 380 cm.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Außentreppe zum Restauranteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg von der Außentreppe zum Restauranteingang (Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)



Weg zwischen
Treppe und Eingang
über Treppe
(Zentralebene)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe außen am Restauranteingang



Treppe zum
Restauranteingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.


Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Haupteingang Schwimmbad zur Treppe und Aufzug



Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Haupteingang
und Treppe sowie
Aufzug

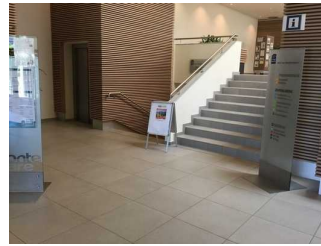

Ebene
Haupteingang:
Weg zwischen
Haupteingang
und Treppe sowie
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Restauranteingang zum Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Eingang
über Treppe
und Restaurant
Charivari



Zentralebene: Weg
zwischen Eingang
über Treppe
und Restaurant
Charivari

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Seeeingang

Seeeingang



Tür zum
Seeeingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Außentreppe zum Resturanteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe



Weg zwischen
Parkplatz und
Eingang über
Treppe

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg zwischen Treppe am Restauranteingang zum Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang



Weg zwischen
Treppe (Eingang
über Treppe) und
Seeeingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe innen von Ebene Haupteingang Schwimmbad zur Zentralebene
(Restaurant)

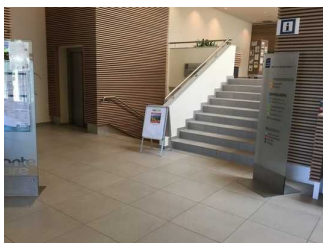

Treppe
zwischen Ebene
Haupteingang und
Zentralebene

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe innen von Seeebene zur Ebene Haupteingang Schwimmbad



Treppe zwischen
Seeebene
und Ebene
Haupteingang
(Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 120 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 69 cm.

Flur/Weg/Gang innen


Weg vom Seeeingang zur Treppe und Aufzug



Seeebene:
Weg zwischen
Seeeingang und
Treppe sowie
Aufzug



Seeebene:
Weg zwischen
Seeeingang und
Treppe sowie
Aufzug

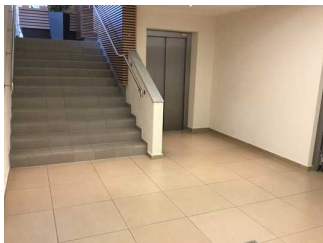

Seeebene:
Weg zwischen
Seeeingang und
Treppe sowie
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Zentralebene: Gastraum

Speiseraum

Gastraum (Zentralebene 1. OG)



Zentralebene: Tür
zum Gastraum



Zentralebene:
Gastraum



Zentralebene:
Gastraum



Zentralebene:
Gastraum

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 190 cm


Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Restaurant ist zu den Öffnungszeiten sowohl über die Außentreppe als auch über den Aufzug am Haupteingang erreichbar. Die Tür steht während der Öffnungszeiten immer offen. Tische unterfahrbar auf 64 cm.

Terrasse



Zentralebene: Tür
zur Terrasse

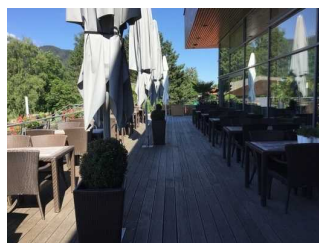

Zentralebene:
Terrasse



Zentralebene:
Terrasse



Zentralebene:
Terrasse

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Zugang zur Terrasse durch Gastraum.

Zentralebene: Öffentliches WC

Zentralebene: Öffentliches WC



Zentralebene: Tür
zum Öffentlichen
WC



Zentralebene:
Öffentliches WC



Zentralebene:
Öffentliches WC



Zentralebene:
Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 142 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 151 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 142 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 151 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 142 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg vom Gastraum zum öffentlichem WC - Zentralebene



Zentralebene: Weg
zwischen Gastraum
und öffentlichem
WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm


Es ist kein Durchgang vorhanden.

Seeebene: Öffentliches WC


Seeebene: Öffentliches WC




Seeebene: Tür zum
öffentlichen WC

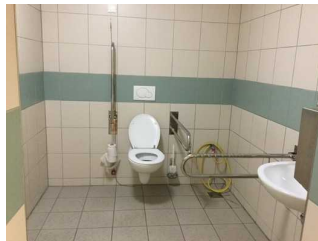

Seeebene:
Öffentliches WC

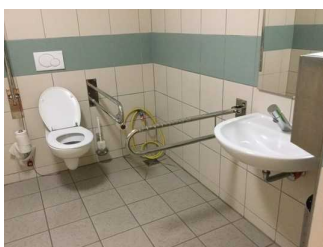

Seeebene:
Öffentliches WC

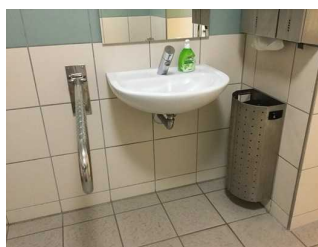

Seeebene:
Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 108 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 112 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe innen von Ebene Haupteingang Schwimmbad zur Zentralebene (Restaurant)



Treppe
zwischen Ebene
Haupteingang und
Zentralebene


Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe innen von Seeebene zur Ebene Haupteingang Schwimmbad

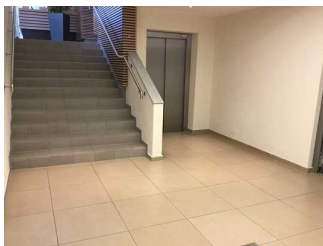

Treppe zwischen
Seeebene
und Ebene
Haupteingang
(Kasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 180 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 120 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 69 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Treppe / Aufzug zum Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant



Zentralebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
Eingang Restaurant

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Treppe / Aufzug zum öffentlichem WC - Seeebene



Seeebene: Weg
zwischen Treppe
sowie Aufzug und
öffentlichem WC
Seeebene

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tür auf dem Weg zur Treppe/Aufzug steht immer offen.

Zentralebene: Tagungsraum „Forum“

Tagungsraum „Forum“ (Zentralebene)



Zentralebene: Tür
zum Tagungsraum
„Forum“



Zentralebene:
Tagungsraum
„Forum“



Zentralebene:
Tagungsraum
„Forum“



Zentralebene:
Tagungsraum
„Forum“

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 9,8 m

TIEFE des Raums: 14,8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 980 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Raum kann zum Foyer hin geöffnet/vergrößert werden. Der Raum kann variabel verkleinert werden.

Weg vom Restaurant zum Tagungsraum „Forum“ - Zentralebene



Zentralebene:
Weg zwischen
Restaurant und
Tagungsraum
„Forum“



Zentralebene:
Weg zwischen
Restaurant und
Tagungsraum
„Forum“

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Außenbereich

Außenbereich



Außenbereich



Außenbereich

Im Außenbereich befinden sich Kieswege mit einer Breite von 150 cm, die mit geringen Steigungen und Gefällen zum See und zum Duftgarten führen. Von hier kann auch der Rundweg um den Schliersee gestartet werden. Entlang des Weges befinden sich Sitzbänke.

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),