

Andis Hirschberg Stüberl

Bachlerweg 15
83708 Kreuth

Tel: +49 8029 9975380

stephan@skihuetten-tegernsee.de
www.skihuetten-tegernsee.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Andis Hirschberg
Stüberl

©Angelika Herrmann

Parken

Weg zwischen Parkplatz und Treppe zum Eingang



Weg zwischen
Parkplatz und Treppe
zum Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Bushaltestelle "Scharling Grundnerweg – Kreuth"

Info Bushaltestelle "Scharling Grundnerweg – Kreuth"

Die Bushaltestelle "Scharling Grundnerweg – Kreuth" ist ca. 900 m entfernt.

Haupteingang

Eingangsbereich Haupteingang



Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Gastraum

Gastraum



Gastraum

©Angelika Herrmann



Gastraum

©Angelika Herrmann



Gastraum

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar auf 61 cm

Tür zum Gastraum (über rückwärtigen Eingang kommend)



Tür zum Gastraum
(über rückwärtigen
Eingang kommend)

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Öffentliches WC

Dusche im öffentlichen WC

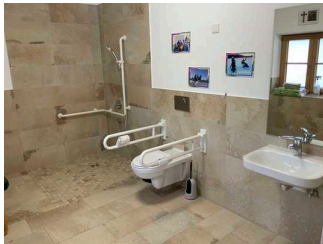

Dusche im
öffentlichen WC

©Angelika Herrmann

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 190 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 75 cm

Höhe der Duscharmatur: 88 cm


Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

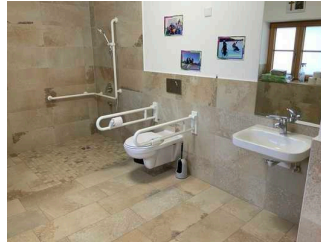

Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 169 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 173 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 174 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 175 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.


Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg zwischen Gastraum (rückwärtiger Eingang) und öffentlichem WC



Weg zwischen
Gastraum
(rückwärtiger
Eingang) und
öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

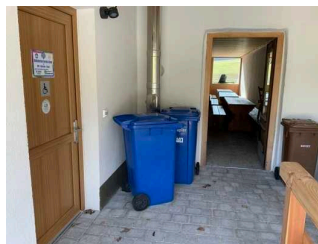

Weg zwischen
Gastraum
(rückwärtiger
Eingang) und
öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür auf dem Weg zwischen Gastraum (rückwärtiger Eingang) und öffentlichem WC



Tür auf dem Weg
zwischen Gastraum
(rückwärtiger
Eingang) und
öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Rückwärtiger Eingang für Rollstuhlfahrer

Rückwärtiger Eingang für Rollstuhlfahrer



Rückwärtiger Eingang
für Rollstuhlfahrer

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und rückwärtigem Eingang für Rollstuhlfahrer



Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und rückwärtigem Eingang für Rollstuhlfahrer

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und rückwärtigem Eingang für Rollstuhlfahrer

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Treppe zum Haupteingang und rückwärtigem Eingang für Rollstuhlfahrer

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg soll im Frühling 2020 gepflastert werden

Weg zwischen rückwärtigen Eingang für Rollstuhlfahrer und Eingang Gaststube



Weg zwischen
rückwärtigen Eingang
für Rollstuhlfahrer
und Eingang
Gaststube

©Angelika Herrmann


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Terrasse

Terrasse

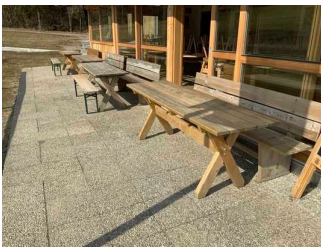

Terrasse

©Angelika Herrmann

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarekeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 7 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zum rückwärtigen Eingang erfolgt über die Terrasse.